


กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ แยกจากตัวอาคารปฏิบัติงาน จำนวน ๒ จุด

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ดำเนินการกำหนดจุดสำหรับสูบบุหรี่
แยกจากตัวอาคารปฏิบัติงาน จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ บริเวณด้านข้างโรงอาหาร ชั้น ๑
และจุดที่ ๒ บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานการพิมพ์ ชั้น B๑ อาคารรัฐสภา โดยการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๔ ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕


จุดที่ ๑

บริเวณด้านข้างโรงอาหาร ชั้น ๑

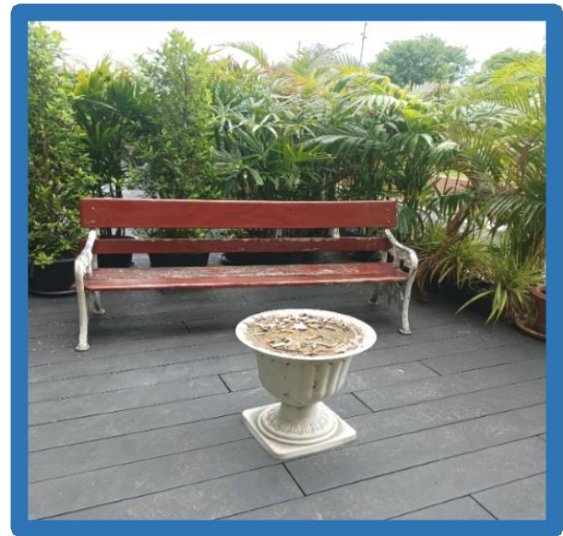

จุดที่ ๒

บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานการพิมพ์ ชั้น B๑

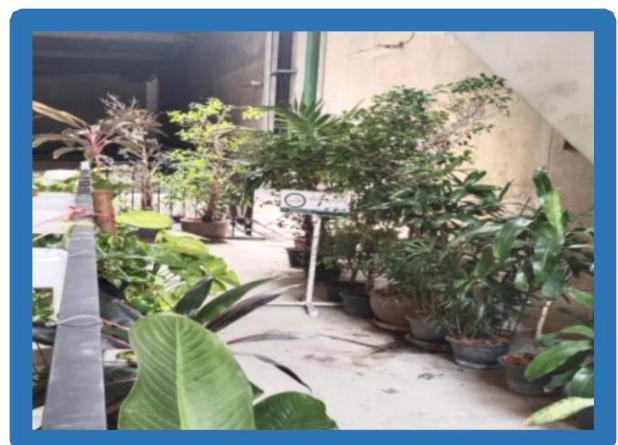




แผนผังแสดงพื้นที่สูบบุหรี่

SMOKING AREA LAY OUT



สำนักงานสืเชียว

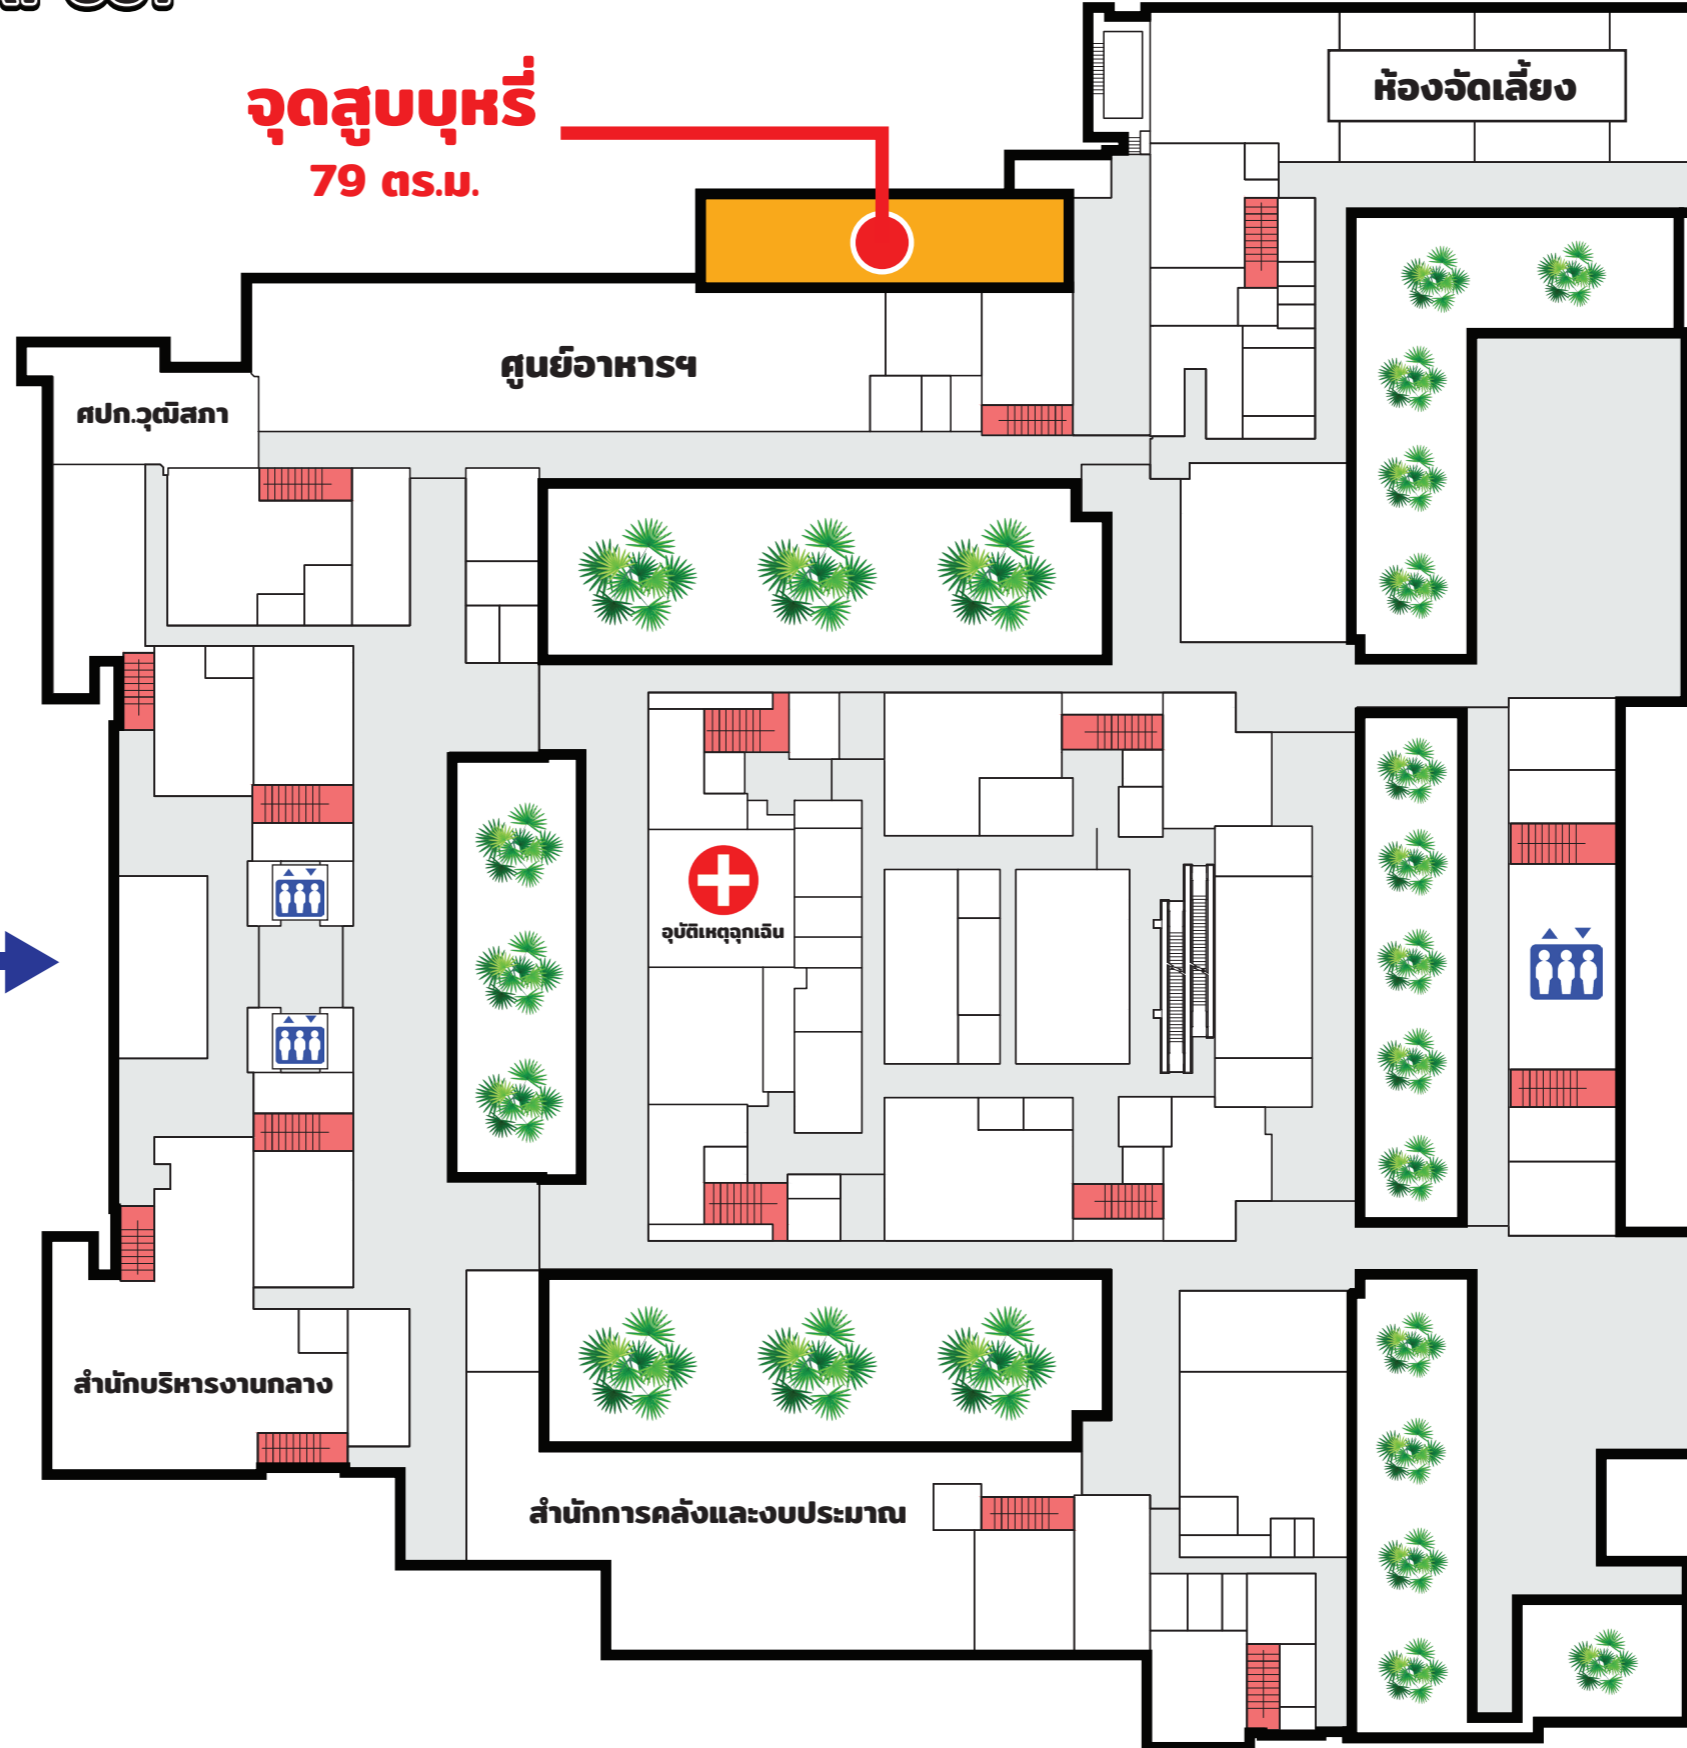

ทางเข้าหลัก →

-  ลิฟต์โดยสาร
-  จุดปฐมพยาบาล
-  ต้นไม้
-  บันได



หมวด ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ชั้น 1
FLOOR 1