


การตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสีย
ของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสียไปยังแหล่งอื่น ๆ ณ บริเวณจุดล้างภาชนะห้องครัวของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ โดยมีการตรวจสอบ สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ ดังนี้

๑. นางสาวจรรุวรรณ ชินเขว่า
๒. นางอัญชนา รักเมือง
๓. นางสาวนิสสา นุ่มนง
๔. นางสาวณิรนุช คงทอง

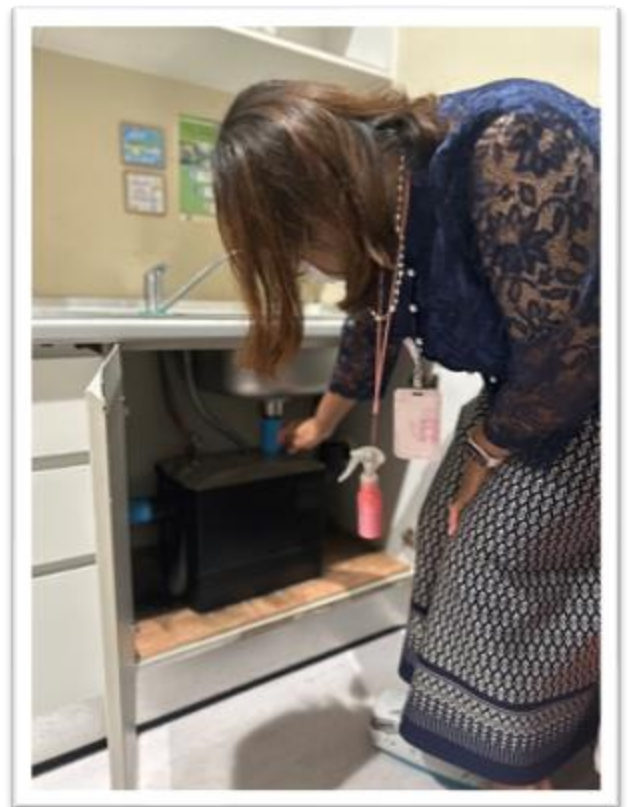

บันทึกการตรวจคราบน้ำมัน และไขมัน

เดือน ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

จุดที่ตรวจเช็ค / บริเวณ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 4

✓ ปกติ/ดำเนินการ

✗ ผิดปกติ

ปี	สัปดาห์	วันที่	การตัก น้ำมันและ ไขมัน	การตัก เศษอาหาร	ท่อน้ำ ลอด สภาพดี	อื่น ๆ เช่น ถังตักไขมันชำรุด	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข (กรณีพบ ปัญหาจากการ ตรวจเช็ค)	วันที่กำหนดเสร็จ ในการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น
2567	1	๒ ๒	✓	✓	✓	-	อ.ไร		
		๕ 5	✓	✓	✓	-	อ.ไร		
	2	๘ 9	✓	✓	✓	-	อ.ไร		
		12 12	✓	✓	✓	-	อ.ไร		
	3	1๖ 19	✓	✓	✓	-	อ.ไร		
	4	๒๑ 23	✓	✓	✓	-	อ.ไร		
		๒๔ 26	✓	✓	✓	-	อ.ไร		
	5	๒๘ 30	✓	✓	✓	-	อ.ไร		

ผู้รับผิดชอบ 

(..... ศิริชนา ไข่มณี)

ผู้รับผิดชอบ 

(นางหทัย มิตรประดอม)

หัวหน้าคณะทำงาน